

台灣自來水股份有限公司
112 年評價職位人員甄試
術科測驗說明表

公告日期:112 年 12 月 28 日

甄試類別:操作類-甲	測驗時間:60 分鐘
測驗項目:三相馬達啟動停止電路	
一、測試內容:	
(一)第一階段:	
1. 當 NFB ON 時，停止指示燈 GL 亮。 2. 按下 PB1，MC 動作，停止指示燈 GL 熄，運轉指示燈 RL 亮。 3. 按下 PB2 時，MC 停止， 指示燈 GL 亮，運轉指示燈 RL 熄。	
(二)第二階段：	
1. 運轉中，積熱電驛 TH-RY 動作，MC 停止。 2. 蜂鳴器 BZ 響，運轉指示燈 RL 熄，停止指示燈 GL 亮。 3. 將積熱電驛復歸後，蜂鳴器 BZ 停響，停止指示燈 GL 亮。	
二、評分標準:(100%)	
(一)60 分鐘內正確完成(時間到即停止)。	
(二)所有動作須依測施內容的順序操作，完全符合敘述條件，且運轉依照敘述動作完成才予以該項滿分。	

甄試類別:操作類-乙	測驗時間:50 分鐘
測驗項目:混凝沉澱試驗實作	材料設備:混凝試驗攪拌機(詳附圖一)
一、測試內容:	

藉由水的淨化過程，透過試驗程序，觀察添加的混凝藥劑與水體中污染物質混合接觸後，所產生的懸浮（淤泥）微粒現象，並經由靜置過程，觀察懸浮（淤泥）微粒沉降速度快、慢以及測試加藥後水樣之上段水的清澈度（濁度），以清澈度（濁度）數值最低的水樣作為決定處理該試驗水樣的最佳加藥量。

二、評分標準：

(一)預試驗 (50%)

1. 試驗前檢驗水樣應搖盪均勻，量取水樣要正確。(10%)
2. 攪拌時間及速度調整應正確。(10%)
3. 控制加藥量，觀察細微懸浮（淤泥）微粒生成。(20%)
4. 記錄微粒生成時的加藥量（即為預試驗的加藥量）。(10%)

(二)研判最佳加藥量結果分析 (50%)

1. 試驗前檢驗水樣應搖盪均勻，量取水樣要正確。(10%)
2. 攪拌時間及速度調整應正確。(10%)
3. 操作濁度計時的步驟應正確。(10%)
4. 以測試加藥靜置後之檢驗水樣上段水樣的清澈度（濁度），以數值最低的水樣，作為最佳加藥量。(20%)

圖一：混凝試驗攪拌機



甄試類別:化驗類	測驗時間:40 分鐘
測驗項目:水中總硬度檢測—EDTA 滴定法	
一、測試內容：	
(一)空白試驗：	
<p>1.先將 0.01M EDTA 標準溶液填入滴定管。</p> <p>2.取 50 mL 試劑水置於三角燒瓶或其他適當容器內。</p> <p>3.加入 2mL 緩衝溶液及 1 mL Calmagite 指示劑。</p> <p>4.慢慢加入 EDTA 滴定溶液，並同時搖晃燒瓶混合之，直至淡紅色消失，滴定終點時溶液呈藍色。</p> <p>5.記錄分析結果。</p>	
(二)EDTA 之標定：	
<p>1.視需要補充滴定管中 0.01M EDTA 標準溶液。</p> <p>2.取 20mL 標準鈣溶液(1000mg/L)，以試劑水稀釋至 50 mL，置於三角燒瓶或其他適當容器內。</p> <p>3.加入 2mL 緩衝溶液及 1 mL Calmagite 指示劑。</p> <p>4.慢慢加入 EDTA 滴定溶液，並同時搖晃燒瓶混合之，直至淡紅色消失，滴定終點時溶液呈藍色。</p> <p>5.記錄分析結果。</p>	
(三)樣品檢測：	
<p>1.視需要補充滴定管中 0.01M EDTA 標準溶液。</p> <p>2.取樣品 50 mL 置於三角燒瓶或其他適當容器內。</p> <p>3.加入 2mL 緩衝溶液及 1 mL Calmagite 指示劑。</p> <p>4.慢慢加入 EDTA 滴定溶液，並同時搖晃燒瓶混合之，直至淡紅色消失，滴定終點時溶液呈藍色。</p> <p>5.記錄分析結果。</p>	

(四)報告撰寫：將檢測結果計算、書寫於報告中

1.空白滴定：

滴定體積：初讀數_____mL；終讀數_____mL；滴定體積_____mL

2.EDTA 滴定溶液之標定：

滴定體積：初讀數_____mL；終讀數_____mL；滴定體積_____mL

3.樣品之測定

樣品體積_____mL；

滴定體積：初讀數_____mL；終讀數_____mL；滴定體積_____mL

4.結果處理：

$$\text{總硬度(以碳酸鈣表示, mg/L)} = \frac{A \times B \times 1000}{V}$$

A：水樣滴定時所用 EDTA 溶液體積扣除空白分析所用 EDTA 溶液體積
(mL)

B:1.00mL EDTA 滴定溶液所對應之碳酸鈣毫克數(mg)=

$$\frac{\text{碳酸鈣標準溶液濃度(mg/L)} \times \text{被滴定之碳酸鈣標準溶液取量體積(mL)}}{\text{滴定碳酸鈣標準溶液所使用之EDTA溶液體積(mL)}} \times 1000$$

V: 水樣體積 (mL)。

樣品濃度：_____ mg/L

(五)工作桌及器具清洗歸還：使用過之器皿應清洗乾淨放回原位，並拭乾桌面。

二、評分標準：

(一) 實驗操作 60% :

1. 定量器皿操作(20%) :

操作重點	(1) 使用適當之定量器皿	(2) 取樣前有做適當混合	(3) 有清洗或潤洗動作	(4) 移液管操作正確
------	---------------	---------------	--------------	-------------

2. 滴定操作(30%)

操作重點	(1) 滴定前尖端有充滿滴定液	(2) 滴定時有適當混合	(3) 滴定完有靜置數秒才讀值	(4) 讀取體積時目光與液面呈水平	(5) 操作熟練度
------	-----------------	--------------	-----------------	-------------------	-----------

3. 事後清洗(10%)

操作重點	(1) 燒杯錐形瓶清洗乾淨，倒扣桌面	(2) 桌面擦拭乾淨排列整齊	(3) 滴定管清洗乾淨倒置於管架	(4) 於時間內完成
------	--------------------	----------------	------------------	------------

(二) 結果報告 40%

1. 準確度誤差值(30%) : $(\text{樣品濃度} - \text{配製值}) / \text{配製值} * 100\%$

誤差值	$\leq \pm 5\%$	$\pm 6\% \sim \pm 10\%$	$\pm 11\% \sim \pm 15\%$	$\pm 16\% \sim \pm 20\%$	$> \pm 20\%$
得分	30	20	10	5	0

2. 有效位數是否正確(10%)

(1) 位數依規定，取三位有效位數，最小表示位數至小數點第 1 位，得 10 分。

(2) 位數未依規定，得 0 分。

甄試類別：裝修類-甲(新裝、修漏)

測驗時間：10分鐘

測驗項目：100mmDIP 雙螺栓套管接頭組裝

一、測試內容：

(一)測試時間：10分鐘。

(二)材料：100DIP、雙螺栓套管接頭、8支螺絲、2條橡膠圈。

(三)工具：板手、手套。





(四)測試內容：在本公司架設 100mmDIP 雙螺栓套管接頭雙面手工鎖緊螺絲與壓圈，不得有任何一支螺栓，以手動可轉動開啟，一頭 4 支螺絲及 1 條橡膠圈，考生總計要施作 8 支螺絲及 2 條橡膠圈。

(五)確認接合狀態，應如下圖所示，在 K 型接頭確認橡膠圈在承口端面的突出狀態，確認同一圓周上沒有同時存在 A 及 C 的情況。

A 橡膠圈突出大於 5mm

B 橡膠圈突出 0~5mm

C 橡膠圈凹入

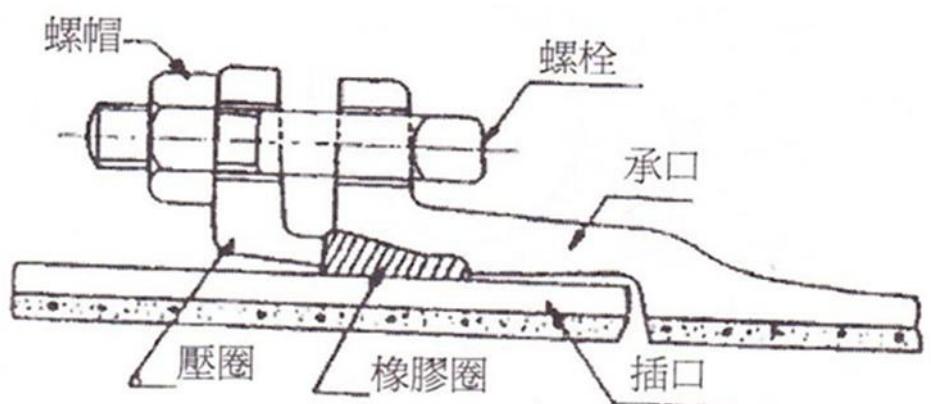

二、評分標準：

(一)停止測試作業後，一支以上(含)之螺栓，以手動可轉動開啟者，本項術科即判為 0 分。

(二)工作時間：60%

完成時間 (t 分鐘)	$t > 10$	$9 < t \leq 10$	$8 < t \leq 9$	$7 < t \leq 8$
得分	0	10	20	30
完成時間 (t 分鐘)	$6 < t \leq 7$	$5 < t \leq 6$	$t \leq 5$	
得分	40	50	60	

(三)成品檢查：40%

橡膠圈凸 出狀態	同一圓周上沒有同時存在 A 及 C 的情況，有 A、B 或 B、C 併存情況。	同一圓周上有同時存 在 A 及 C 的情況。
得分	30	0
橡膠圈凸 出狀態	同一圓周上沒有同時存在 A 及 C 的情況，均為 A 或 均為 B 或均為 C 者。	
得分	40	

甄試類別:裝修類-乙(檢漏)	測驗時間: 3 分鐘
測驗項目: 漏水探查作業	材料設備:發電機、電錘鑽、探勘棒等設備(台水公司提供)

一、測試內容:

(一)漏水點探查確認作業：3 分鐘

電錘鑽鑽探與探勘棒探勘：

- 1.由台水公司擇定水泥或 AC 路面，並劃定鑽孔區域，受測人員手拉啟動發電機，電錘鑽組裝後，就該區域鑽孔，到達一定深度後，再抽離電錘鑽。
- 2.經電錘鑽鑽探之孔，再以探勘棒敲擊續探勘，到達一定深度後，再抽離地面，置放地上，關閉發電機啟動鈕。
- 3.本項 3 分鐘到達後，量測探勘棒地面距地下之深度，未及抽離地面者，以量測深度再減 10 公分為實際深度。

二、評分標準:

(一)漏水點探查確認作業：倘無法探入，經主考人員測試或受測者自覺為類似石頭等硬物者，得另覓他處再測試以一次為限。

1.探勘棒深度檢查(公分)：50%

實際深度	$h \geq 90$	$80 \leq h < 90$	$70 \leq h < 80$	$60 \leq h < 70$	$50 \leq h < 60$	$h < 50$
得分	50	40	30	20	10	0

2.電鑽與探勘棒敲擊工作時間(分鐘)：50%，前項探勘棒深度未達 80 公分以上者，本項以 0 分計。

完成時間	$t \leq 0.5$	$0.5 < t \leq 1$	$1 < t \leq 1.5$	$1.5 < t \leq 2$	$2 < t \leq 3$	$t > 3$
得分	50	40	30	20	10	0